

Rīgā

Dokumenta datums ir
elektroniskās parakstīšanas datums.Nr.
skatīt pievienotajā datnē.

Uz 29.05.2026. iesniegumu DMV-26-4353-nd

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Mājokļu un vides departamentam**
Reģ.nr.: 90011524360**Tehniskie noteikumi**

centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas tīklu izbūvei, ūdensapgādes un kanalizācijas
pieslēgumu ierīkošanai projektējamām daudzdzīvokļu
mājām zemes gabalā Ozolciema ielā 62

Informējam, ka projektējamās daudzdzīvokļu mājas zemes gabalā Ozolciema ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 079 0042) iespējams pieslēgt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkliem Ozolciema ielā vai centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklam Ēbeļmuižas ielā, **izbūvējot ārējos (ielas/kvartāla) ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus.**

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklus un iespējamās pieslēguma vietas skatīt pielikumā “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēma”.

Tehnisko noteikumu pieprasījumā norādītais plānotais dzeramā ūdens patēriņš 2,13 l/s; 7,67 m³/st; 73,6 m³/dnn, novadāmo notekūdeņu daudzums 2,13 l/s; 7,67 m³/st; 73,6 m³/dnn, iekšējās ugunsdzēsības ūdens patēriņš 2,5 l/s, ārējās ugunsdzēsības ūdens patēriņš 20 l/s un personu skaits, kuras plāno lietot ūdenssaimniecības pakalpojumu, ir 460 cilvēki.

1. Būvprojekta izstrādes prasības

1.1. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvprojektu izstrādāt atsevišķa būvprojekta (būvniecības ieceres) veidā. Būvprojektam (būvniecības iecerei) jāsaturs visus tehniskos risinājumus un darbu apjomus, kuri veicami centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvdarbu robežās.

1.2. Būvprojekts jāizstrādā atbilstošajā darbības sfērā sertificētam būvspeciālistam saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumiem Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu", Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (turpmāk – RD SN 17), citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām, Latvijas nacionālajiem standartiem un Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem un noteiktā kārtībā reģistrētiem starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.

1.3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 27.punkta prasībām, pirms būvdarbu plānošanas uzsākšanas, SIA “Rīgas ūdens” un būvniecības ierosinātajam jānoslēdz līgums par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas projektēšanas un izbūves kārtību, kas paredz, ka centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu projektēšanu, autoruzraudzību, izbūvi nodrošina būvniecības ierosinātais (attiecīgā nekustamā

īpašuma īpašnieks/valdītājs) par saviem līdzekļiem, būvdarbu veikšanu uzticot saviem spēkiem izvēlētam būvniekam ar pakārtotu izbūvēto ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodošanu SIA "Rīgas ūdens" īpašumā bez atlīdzības. Būvuzraudzība nodrošināma no SIA "Rīgas ūdens" puses par saviem līdzekļiem. Tālrunis saziņai par minētā līguma noslēgšanas kārtību – 67088415. Pieteikumu līguma projekta sagatavošanai sūtīt uz: klienti@rigasudens.lv ar norādi "Juridiskai daļai", klāt pievienojot būvdarbu tāmes, kuras izstrādātas saskaņā ar [Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"](#). Tāmēs ietvert arī šādus darbu apjomus (izmaksu pozīcijas):

1.3.1. nojaukšanas darbu apjomus;

1.3.2. gruntsūdens pazemināšanas iekārtu izmantošanu, ja paredzama tāda nepieciešamība (atbilstoši ģeotehniskās izpētes izpildes darbu dokumentācijai);

1.3.3. CCTV inspekciju centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklam.

1.4. Būvprojekta izstrādes līgumā jāparedz būvprojekta realizācijas autoruzraudzība. Ja būvprojekta realizācijas (būvdarbu) laikā būvprojektā atklāsies kļūdas vai neatbilstības, tad būvprojekta izstrādātājam jāveic nepieciešamās izmaiņas vai jāizstrādā atbilstoši risinājumi autoruzraudzības kārtībā.

1.5. Būvprojektā jāiekļauj:

1.5.1. Centralizētās kanalizācijas sistēmas ielas tīkla tehniskie risinājumi, līdz piederības robežai. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas kvartāla tīklu tehniskie risinājumi, paredzot pievadus/atzarus vismaz līdz piederības robežai vai kvartāla tīklu aizsargjoslu platumā, lai nodrošinātu esošo un/vai perspektīvo objektu pievienošanos, neuzlaužot jaunizbūvētā cietā ceļa segumu;

1.5.2. nepieciešamo nojaukšanas darbu tehniskie risinājumi;

1.5.3. grunts, kurā paredzēti būvdarbi, fizikālie un mehāniskie raksturlielumi (t.sk. grunts sablīvējuma parametri), atbilstoši ģeotehniskās izpētes izpildes darbu dokumentācijai. būvprojekta risinājumiem jābūt ģeotehniskās izpētes rezultātiem atbilstošiem;

1.5.4. visu konstruktīvo stiegrojumu tehniskie risinājumi;

1.5.5. to būvprojekta daļu rasējumus, kuros ietverti centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu izbūves apjomi, t.sk. zemes darbi un paredzētais ielas seguma atjaunošanas darbu apjoms. Paredzēt ceļu un ietvju segumu atjaunošanu atbilstoši [Rīgas domes 2023. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr. RD-23-217-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību"](#) prasībām;

1.5.6. būvprojektā norādīt:

a) Pirms būvdarbu uzsākšanas, esošo centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas cauruļvadu izvietojumu, t.sk. augstuma atzīmes, precizēt uz vietas;

b) Pieslēgumu izbūves gadījumā, būvdarbus uzsākt sākot ar pieslēguma vietu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Atkāpes pieļaujamas, saskaņojot ar SIA "Rīgas ūdens";

c) Gruntsūdens novadišana SIA "Rīgas ūdens" centralizētajā kanalizācijas sistēmā bez saskaņošanas ir aizliegta atbilstoši [RD SN 17 63.9 punkta](#) prasībām. Informācija par saskaņošanu atrodama SIA "Rīgas ūdens" tīmekļa vietnē: <https://www.rigasudens.lv/lv/pakalpojumi/buvdarbu-veicejiem>;

d) CCTV inspekcija veicama SIA "Rīgas ūdens" pārstāvja klātbūtnē.

1.6. Saskaņošanai uzrādīt darbu organizācijas projektu, kurā jāparedz, ka visus būvdarbus jāveic neietekmējot iebūvēto centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu ekspluatācijas režīmu. Gadījumā, ja būvdarbu veikšana nav iespējama bez centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu ekspluatācijas režīma ietekmēšanas, būvdarbu veikšanas grafiku saskaņot ar SIA "Rīgas ūdens" Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienestu, zvanot pa tālruni 67088453 vai 67088430, un, ja nepieciešams, ar attiecīgajām valsts

institūcijām.

- 1.7. Izstrādājot būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas, jāpiemēro SIA "Rīgas ūdens" tīmekļa vietnē: <https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem> norādītās prasības centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvizstrādājumiem un materiāliem. Būvprojektā iespējams paredzēt saistošiem normatīviem aktiem, standartiem atbilstošus un minētajām SIA "Rīgas ūdens" prasībām ekvivalentus būvizstrādājumus un materiālus.
- 1.8. Izstrādājot būvprojektu, kur iespējams, izmantojami SIA "Rīgas ūdens" tīmekļa vietnē sadaļā <https://www.rigasudens.lv/lv/paraugi> pieejamie tipveida tehniskie risinājumi RU-TTR-UT un RU-TTR-KT. Veicot grozījumus TTR ietvaros, aicinām tos izcelt citā krāsā vai citādi norādīt uz izmaiņām ātrākai būvprojekta izvērtēšanai.
- 1.9. Būvniecības ierosinātais veic sev piederošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi. Šo būvniecības ierosinātāja tīklu pievienošanai centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai izstrādāt būvniecību reglamentējošo normatīvos aktu prasībām atbilstošu būvprojektu.

2. Tehniskās prasības centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgumu projektēšanai un izbūvei

2.1. Ūdensvads (kvartāla cauruļvadi)

- 2.1.1. Zemes gabalā Ozolciema ielā 62 paredzēt kvartāla ūdensapgādes tīklu izbūvi, cauruļvadu iekšējo diametru noteikt aprēķina ceļā, bet ne mazāku kā 96 mm.
- 2.1.2. Projektējamo kvartāla ūdensvadu pievienot OD 355 mm PE ūdensvadam.
- 2.1.3. Gadījumā, ja katrai daudzdzīvokļu mājai iespējams paredzēt atsevišķu ūdensvada pievadu, tad kvartāla ūdensvada izbūve nav nepieciešama.
- 2.1.4. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīklus projektēt ievērojot [Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"](#) prasības.
- 2.1.5. PE ūdensvada trasei jānodrošina signālkabelis ar piekļuves punktiem zem aizbīdņu kapēm vai ugunsdzēsības hidrantu, atgaisotāju lūku pārsedzēm.
- 2.1.6. [Latvijas būvnormatīvā LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"](#) norādītajās vietās paredzēt aizbīdņus un ugunsdzēsības hidrantus. Saskaņā ar [LVS 187:2026 Nacionālās prasības ugunsdzēsības hidrantu projektēšanai, izbūvei, nodošanai ekspluatācijā un ekspluatācija](#) 2.3.punktu ugunsdzēsības hidranti jāierīko virs zemes, izņemot gadījumus, ja vienīgā iespējamā to ierīkošanas vieta ir zem braucamās daļas.
- 2.1.7. Paredzēt skatakas, kurās piemērotas prasības atbilstoši LVS EN 15383 vai LVS EN 1917. Betona klasi, skatakām un to elementiem, paredzēt ne zemāku par C25/30, ūdenscaurlaidības marku W10, sala izturību F200. Blīvējumam skatakās, ar grodos iestrādātiem gumijas blīvģredzeniem jeb grodiem ar gropi blīvējuma iestrādei, jāatbilst LVS EN 681-1. Skataku kāpšļiem jāatbilst LVS EN 13101, bet stacionārām kāpnēm LVS EN 14396:2004.
- 2.1.8. Nesacilpota kvartāla ūdensvada posma galā, paredzēt gala hidrantu ekspluatācijas vajadzībām.

2.2. Ūdensvads (pievadi)

- 2.2.1. Katrai projektējamai daudzdzīvokļu mājai paredzēt atsevišķu ūdensvada pievadu.
- 2.2.2. Katras projektējamās daudzdzīvokļu mājas komercuzskaites mēraparāta (turpmāk – KUM) mezglu paredzēt uzreiz aiz ēkas ārējās sienas tehniskajā telpā vai skatakā saskaņā

- ar [Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 32., 33.1. punktu, Latvijas būvnormatīva LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" 144. punkta un RD SN 17 3.2. vai 3.4 punktu](#) prasībām. Nodrošināt brīvu piekļuvi KUM mezglam. Ierobežotos apstākļos inženiertīklu izvietojumam KUM mezgla izbūve pieļaujama citā ar SIA "Rīgas ūdens" saskaņotā vietā.
- 2.2.3. KUM mezglu mēraparāta kanalizācijā nenovadītā ūdens uzskaitē (piemēram, dārza laistīšanai) uzstādīšanai iespējams izbūvēt 2.2.2. punktā minētajā vietā vai citā ar SIA "Rīgas ūdens" saskaņotā vietā.
- 2.2.4. Ievērojot [LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" 15. un 16. punktu un LVS EN 1717:2025](#) prasības, būvprojekta tehniskajos risinājumos paredzēt un aprakstīt gaisa spraugas piemērošanas metodi, ar kuru paredzēts novērst dzeramā ūdens piesārņošanas riskus. Informācijai izmantojamas SIA "Rīgas ūdens" izstrādātas vadlīnijas attiecībā uz aizsardzības pasākumiem atpakaļplūdes novēršanai ūdensvada tīklā: <https://www.rigasudens.lv/lv/vadlinijas>.
- 2.2.5. Par hidrantu novietojumu un to caurplūdes nodrošinājumu iespējams pieprasīt informāciju, iesniedzot aizpildītu veidlapu "Iesniegums par SIA "Rīgas ūdens" pārvaldībā esoša ugunsdzēsības hidranta tehniskā stāvokļa un novietojuma izziņas izsniegšanu", kas atrodama SIA "Rīgas ūdens" mājaslapā: <https://www.rigasudens.lv/lv/pakalpojumi/veidlapas>. Informējam, ka katra hidranta hidrauliskie caurplūdes parametri tiek noteikti veicot hidranta pārbaudi katram hidrantam atsevišķi.
- 2.2.6. Informējam, ka ūdens spiediens centralizētajā ūdensapgādes sistēmā atbilstoši [RD SN 17 50. punkta](#) prasībām tiek nodrošināts ne mazāks par 0,26 MPa.

2.3. Pašteses kanalizācija (ielas cauruļvads, pieslēgumam Ozolciema ielā)

- 2.3.1. Pieslēgumu veikt esošajā ielas kanalizācijas cauruļvada skatakā, ievērojot [Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 73. punkta](#) prasības.
- 2.3.2. Paredzot kanalizācijas pieslēgumu pie esošās kanalizācijas skatakas, pirms pieslēguma mezgla risinājuma izstrādes, atbildīgajam būvspeciālistam jānodrošina skatakas apsekošana, lai noskaidrotu tās konstrukcijas un elementu izmērus un piesaistes (iekšējais diametrs; lūkas, kāpšļu un iebūvēto cauruļvadu, plauktiņu, platformu, krītcauruļu un citu konstrukciju izmēri un piesaistes), papildus veicot tās fotofiksāciju. Skatakas uzmērījumi un konstrukcijas elementi jāattēlo pieslēguma mezgla risinājumā (virsskatā un griezumā). Fotofiksācijas materiāli jāpievieno būvprojektam. Apsekojumu iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz klienti@rigasudens.lv. Pieteikumā jānorāda apsekojuma mērķi, apsekojamās skatakas numurs (sk. 1. pielikumā), būvspeciālista kontakttālruni, vēlamo datumu un laiku intervālus.
- 2.3.3. Projektējamā kanalizācijas cauruļvada iebūves dziļumu paredzēt, nodrošinot tuvākajai teritorijai vienotu centralizētās kanalizācijas sistēmas pašteses tīklu sateces baseinu. Atkāpes pieļaujamas, saskaņojot ar SIA "Rīgas ūdens".
- 2.3.4. Projektējamā ielas kanalizācijas cauruļvada diametru noteikt aprēķina ceļā, atkarībā no notekūdeņu daudzuma, rakstura un režīma, lai nerastos traucējumi normālai notekūdeņu novadīšanai no esošās un plānotas apbūves.
- 2.3.5. Cauruļvadu stinguma klasi paredzēt ne mazāku kā SN 8, ko precizēt projektēšanas gaitā, ievērojot transporta dinamiskās slodzes.
- 2.3.6. Centralizētās kanalizācijas sistēmas ielas tīklu projektēt ielas sarkano līniju robežās ievērojot [Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"](#).

- 2.3.7. Būvprojektam pievienot tipveida rasējumu ar kanalizācijas skatāku mezglu izbūves detalizācijām, norādot skatāku parametrus tabulā katrai skatai atsevišķi.
- 2.3.8. Paredzēt skatakas, kurās piemērotas prasības atbilstoši LVS EN 15383 vai LVS EN 1917. Betona klasi, skatakām un to elementiem, paredzēt ne zemāku par C25/30, ūdenscaurlaidības marku W10, sala izturību F200 un ķīmisko noturību intervālā no pH3 līdz pH11. Skatāku kāpšļiem jāatbilst LVS EN 13101, bet stacionārām kāpnēm LVS EN 14396:2004. Skatāku diametru noteikt atbilstoši [Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 74. punkta](#) prasībām. Atkāpes pieļaujamas, saskaņojot ar SIA "Rīgas ūdens".

2.4. *Pašteses kanalizācija (kvartāla cauruļvadi)*

- 2.4.1. Ievērot [Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 73. punkta](#) prasības.
- 2.4.2. Ierīkojot pieslēgumu Ēbeļmuižas ielā:
- 2.4.2.1. Pieslēgumu veikt esošajā ielas kanalizācijas cauruļvada skatakā, ievērojot [Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 73. punkta](#) prasības.
- 2.4.2.2. Paredzot kanalizācijas pieslēgumu pie esošās kanalizācijas skatakas, pirms pieslēguma mezgla risinājuma izstrādes, atbildīgajam būvspeciālistam jānodrošina skatakas apsekošana, lai noskaidrotu tās konstrukcijas un elementu izmērus un piesaistes (iekšējais diametrs; lūkas, kāpšļu un iebūvēto cauruļvadu, plauktiņu, platformu, krītcauruļu un citu konstrukciju izmēri un piesaistes), papildus veicot tās fotofiksāciju. Skatakas uzmērījumi un konstrukcijas elementi jāattēlo pieslēguma mezgla risinājumā (virsskatā un griezumā). Fotofiksācijas materiāli jāpievieno būvprojektam. Apsekojumu iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz klienti@rigasudens.lv. Pieteikumā jānorāda apsekojuma mērķi, apsekojamās skatakas numurs (sk. 1. pielikumā), būvspeciālista kontaktātruni, vēlamo datumu un laiku intervālus.
- 2.4.3. Projektējamā kvartāla kanalizācijas cauruļvada diametru noteikt aprēķina ceļā, atkarībā no notekūdeņu daudzuma, rakstura un režīma, lai nerastos traucējumi normālai notekūdeņu novadīšanai no esošās un plānotas apbūves.
- 2.4.4. Cauruļvadu stinguma klasi paredzēt ne mazāku kā SN 8, ko precizēt projektēšanas gaitā, ievērojot transporta dinamiskās slodzes.
- 2.4.5. Centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu projektēt ievērojot [Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"](#).
- 2.4.6. Būvprojektam pievienot tipveida rasējumu ar kanalizācijas skatāku mezglu izbūves detalizācijām, norādot skatāku parametrus tabulā katrai skatai atsevišķi.
- 2.4.7. Paredzēt skatakas, kurās piemērotas prasības atbilstoši LVS EN 15383 vai LVS EN 1917. Betona klasi, skatakām un to elementiem, paredzēt ne zemāku par C25/30, ūdenscaurlaidības marku W10, sala izturību F200 un ķīmisko noturību intervālā no pH3 līdz pH11. Skatāku kāpšļiem jāatbilst LVS EN 13101, bet stacionārām kāpnēm LVS EN 14396:2004. Skatāku diametru noteikt atbilstoši [Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 74. punkta](#) prasībām. Atkāpes pieļaujamas, saskaņojot ar SIA "Rīgas ūdens".
- 2.4.8. Projektējot kanalizācijas tīklus un būves, paredzēt šķirtsistēmu vai daļējo šķirtsistēmu atbilstoši [LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 11. punktā](#) noteiktajam.

2.5. *Kanalizācija (pievadi)*

- 2.5.1. Kanalizācijas ārējo inženiertīklu vēdināšanu paredzēt saskaņā ar [Latvijas būvnormatīva](#)

[LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 4.10. daļas prasībām.](#)

- 2.5.2. Ievērot [Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 73. punkta](#) prasības.
- 2.5.3. Katrai projektējamai daudzdzīvokļu mājai paredzēt atsevišķu kanalizācijas pievadu.
- 2.5.4. Gadījumā, ja tiks paredzēts kanalizācijas pievads no ielas cauruļvada Ozolciema ielā, tad uz projektējamā kanalizācijas pievada paredzēt izbūvēt kontrolaku, kuras novietojuma nosacījumi norādīti [RD SN 17 3.6. punktā](#). Ierobežotos apstākļos inženiertīklu izvietošanai, kontrolakas novietojums pieļaujams citā, ar SIA "Rīgas ūdens" saskaņotā, vietā.
- 2.5.5. Saskaņā ar [Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1.panta 9.punktu](#) lietus notekūdeņu savākšana lietus kanalizācijas sistēmās nav sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi. Tādēļ lietus notekūdeņu novadīšana sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajā centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegta.
- 2.5.6. Aicinām izmantot alternatīvas lietus notekūdeņu apsaimniekošanas iespējas: <https://www.rigasudens.lv/lv/lietus-notekudenu-apsaimniekosanas-iespejas>.

3. Labiekārtošana

- 3.1. Aizliegts izvietot būves (stāvvietas), būves ar pamatiem, stādīt kokus (krūmus) un novietot smagus priekšmetus virs centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkliem un tīklu aizsargjoslās, uz ugunsdzēsības hidrantu akām, kā arī ne tuvāk kā 1,5 m attālumā no tām, saskaņā ar [Aizsargjoslu likuma 48. pantu](#) un [RD SN 17 70. punktu](#).
- 3.2. Izvērtēt skatrakumu veikšanas nepieciešamību centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas cauruļvadu aizsargjoslās, šķērsošanas vietās, lai precizētu to izvietojumu, t.sk. augstuma atzīmes, ņemot vērā [Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 45. punkta](#) prasības.
- 3.3. Gadījumā, ja citi inženiertīkli tiks izbūvēti ar beztranšijas metodi, vietās, kur paredzēta centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas cauruļvadu šķērsošana, pirms būvdarbu veikšanas rekomendējams pirms būvprojekta izstrādes), sertificētam mērniekam SIA "Rīgas ūdens" pārstāvja klātbūtnē veikt skatrakumus, cauruļvadu dziļuma, novietojuma precizēšanai un uzmērīšanai atbilstoši [RD SN 17 70.1. punktam](#).
- 3.4. Gadījumā, ja beztranšijas šķērsojums ir paredzēts ar pašteses kanalizācijas cauruļvadu un tuvumā ir uzmērītas cauruļvada vai tekņu augstuma atzīmes (piemēram, būves izpildmērījuma plānā, topogrāfijā), tad attiecīgajos šķērsojumos skatrakumus var neveikt pie nosacījuma, ja tiek ievērots attālums starp inženiertīkliem vismaz 0,5 m un papildus pirms un pēc būvdarbiem tiek veikta attiecīgā cauruļvada CCTV inspekcija SIA "Rīgas ūdens" pārstāvja klātbūtnē.
- 3.5. Paredzot žoga izbūvi, centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas cauruļvadus pēc iespējas šķērsot perpendikulāri, ievērojot [Latvijas būvnormatīvā LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 11. punktā](#) noteiktos minimālos horizontālos attālumus no pazemes inženiertīkliem līdz žoga stabiem un to pamatiem.
- 3.6. Visus būvdarbus jāveic neietekmējot iebūvētās centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas režīmu. Gadījumā, ja būvdarbu veikšana nav iespējama bez centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas režīma ietekmēšanas, būvdarbu veikšanas grafiku saskaņot ar SIA "Rīgas ūdens" Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienestu, zvanot pa tālruni 67088453 vai 67088430, un, ja nepieciešams, ar attiecīgajām valsts institūcijām.
- 3.7. Gadījumā, ja būvdarbu laikā centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkls tiks bojāts, veikt tā nekavējošos remontu. Centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu bojāto vietu darbības

atjaunošanu veikt izvēloties atbilstošāko remonta metodi, iepriekš saskaņojot to ar SIA "Rīgas ūdens" Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienestu.

3.8. Ja būvdarbu ietvaros ir nepieciešams pārvietot centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas tīklu, pieprasīt SIA "Rīgas ūdens" jaunus tehniskos noteikumus.

4. Vispārīgi

4.1. Projektējamo centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu apjomus un izbūves metodes projektēšanas gaitā precizēt un saskaņot ar SIA "Rīgas ūdens".

4.2. SIA "Rīgas ūdens" ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu piederības (apkalpes) robežas – saskaņā ar [RD SN 17 3.2., 3.4., 3.6. un 3.7. punktiem](#).

4.3. Projektējamiem inženiertīkliem paredzēt inženiertīklu perpendikulāru šķērsošanos. Atkāpes pieļaujamas, saskaņojot ar SIA "Rīgas ūdens".

4.4. Tehnisko noteikumu (turpmāk - TN) derīguma termiņš - 2 gadi. Vēršam uzmanību, ka pēc TN derīguma termiņa beigām netiek izsniegti TN grozījumi un TN derīguma termiņš netiek pagarināts. Ja TN derīguma termiņš tiek pārsniegts, jāpieprasa jauni TN, ņemot vērā to, ka jaunajos TN var būt citas prasības, kas atbilst SIA "Rīgas ūdens" aktuālajai situācijai, un jaunās prasības ir jāievēro pilnībā.


Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties pa zemāk norādīto tālruni.

Pielikumā: "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēma" uz 1 lapas.

Valdes loceklis

N. Zvaunis

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēma

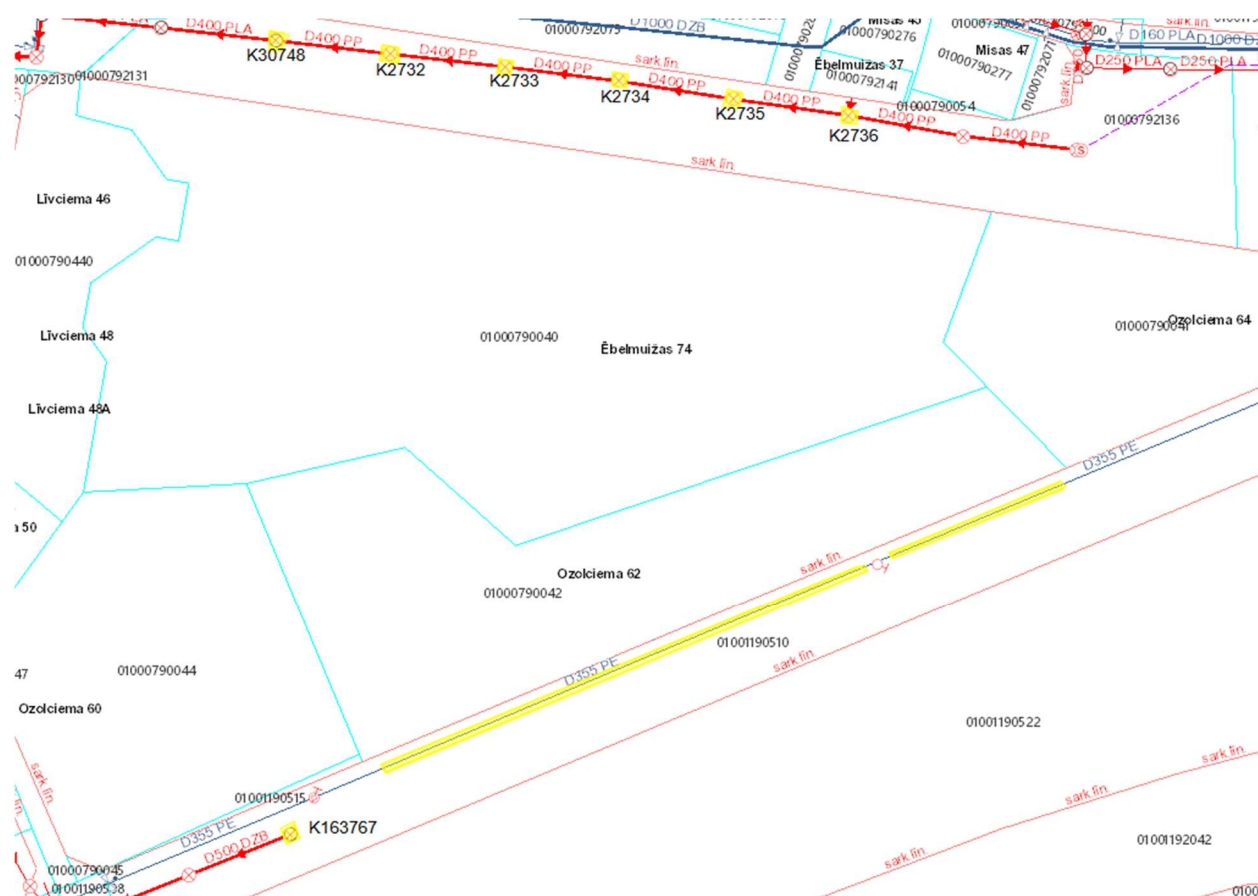

Apzīmējumi:

SIA "Rīgas ūdens" īpašumā, valdījumā vai turējumā esošie:

— - Ūdensapgādes cauruļvads — - Kanalizācijas cauruļvads

■ - Iespējamās pieslēguma vietas

Piezīmes:

- Shēmas sagatavošanai ir izmantoti NĪ valsts kadastra informācijas sistēmas dati ©2011-2012, Rīgas pilsētas pašvaldības Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas dati ©2002-2012, Valsts adrešu reģistra dati (Autors: ©Valsts zemes dienests, pirmpublicējuma gads 2012), Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes dati (Autors: © Valsts zemes dienests, pirmpublicējuma gads 2011-2012).
- Shēmai ir informatīvs raksturs (attēlotie dati var būt neprecīzi). Par datu uzmērīšanu un uzrādīšanu atbild sertificēts mērnieks, izstrādājot topogrāfisko plānu saskaņā ar [MK 24.04.2012. noteikumiem Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"](#).
- Shēmā nav attēloti ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadi, kas nav SIA "Rīgas ūdens" īpašumā, valdījumā vai turējumā.