


Temperatūru grafiks
KM Gobas 33A un KM Keramikas 2A
siltumtīklu cauruļvados uz AS "RĪGAS SILTUMS" piederības robežas

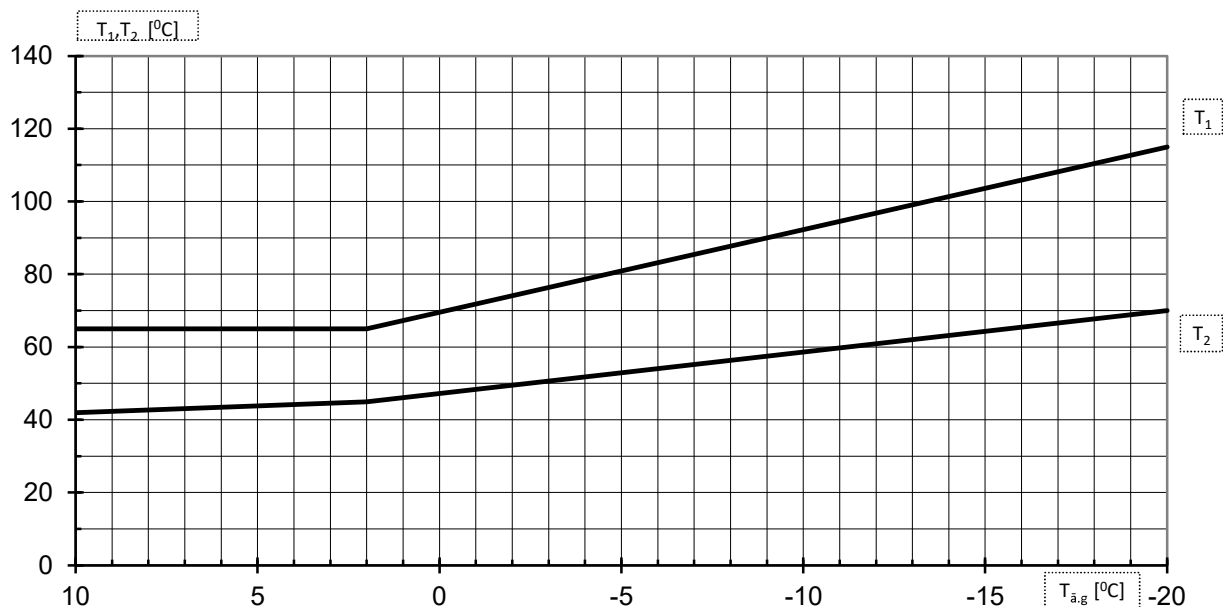

T _{a.g.} °C	T ₁ °C	T ₂ °C
+10	65	42
+8	65	42
+6	65	43
+4	65	44
+2	65	45
0	69	47
-2	74	50
-4	79	52
-6	83	55
-8	88	57
-10	93	59
-12	97	61
-14	101	64
-16	106	66
-18	110	68
-20	115	70

Piezīmes.

1. Ūdens temperatūra siltumtīklu turpgaitas cauruļvadā T₁ apkures sezonā tiek regulēta atbilstoši temperatūras grafikam ar novirzi līdz ± 3 °C pēc vidējās, saskaņā ar metodiku, aprēķinātās āra gaisa temperatūras.

2. Ūdens temperatūra siltumtīklu turpgaitas cauruļvadā vasaras periodā 65 ± 3 °C.

3. Siltumenerģijas lietotāji nodrošina atgaitas ūdens temperatūru T₂ apkures sezonā atbilstoši grafikam, nepārsniedzot to vairāk par 3 °C. Vasaras periodā siltumenerģijas lietotājiem jānodrošina atgaitas ūdens temperatūra ne lielāka par 45 °C.

Valdes loceklis	R.Elliņš	* paraksts
Siltumtīklu departamenta vadītājs	R.Kasparsons	* paraksts
Dispečeru dienesta vadītājs	A.Roze	* paraksts
MSK daļas vadītājs	S.Sladkēvičs	* paraksts